



B

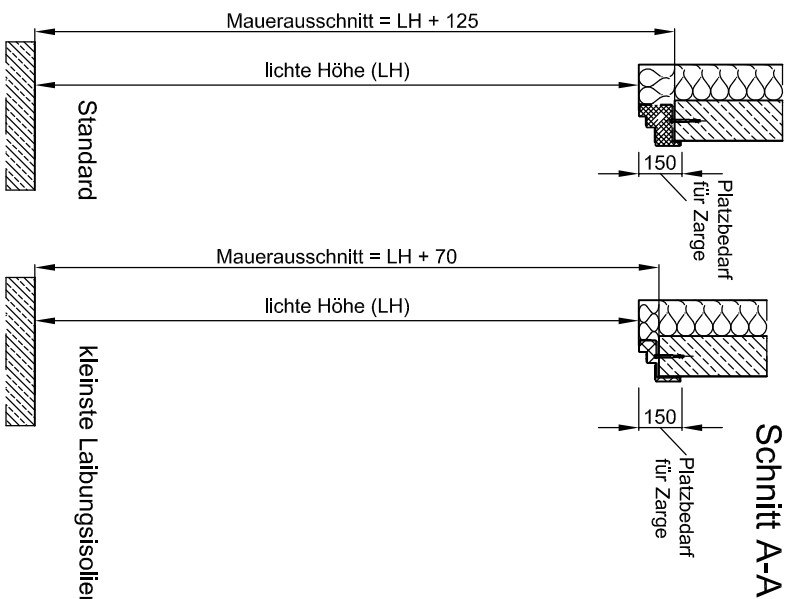

Schnitt A-A

A

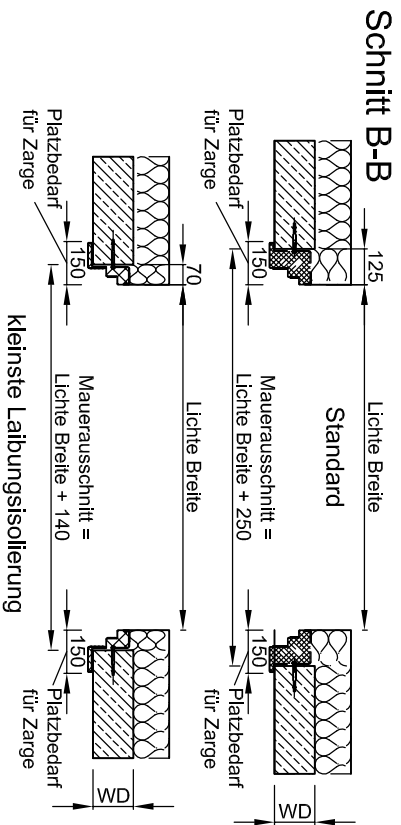

Schnitt B-B

Mauerwerk  $\geq 24\text{cm}$  mit Steinen mind. der

Druckfestigkeit

$\geq 10\text{N/mm}^2$  (DIN 1053 Teil 1)

Beton  $\geq 14\text{cm}$  nach DIN 1045

mindestens mit der Festigkeitsklasse B 10

\*) Achtung!

Bauseitige, fachgerechte Dampfsperre notwendig.

Pos	Benennung	Norm-Kurzbez.	Werkstoff	Menge
Kommission:			Maßst.: 1:20, 1:5	
Benennung		GT/KT - T 30-60-90-Drehtür		Typ
Wandausschnitt Mauerwerk				KT30/60
	Datum	Name	Zchng. - Nr.	
	Bearb.	05.12.13	Qu	45-0000
	Kunde			Blatt 1
	AB-Nr.		Ersatz für	Ersetzt durch
Zust Änderung	Datum	Name	Nr.	