

Abstand zwischen Oberkante (OK) Türöffnung und Unterkante (UK) Decke auf einer oder beiden Seiten

bis 1 Meter

über 1 Meter


Einbau von einem Sturzmelder und zwei Deckenmeldern

lichte Breite größer 3 Meter


Einbau von zwei Deckenmeldern

lichte Breite kleiner 3 Meter


Einbau von einem Sturzmelder

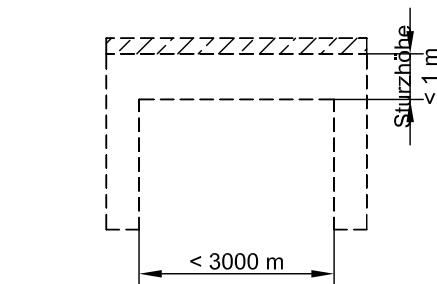

- lichte Breite Türöffnung < 3 m
- OK Türöffnung bis UK Decke auf einer der beiden Seiten < 1 m

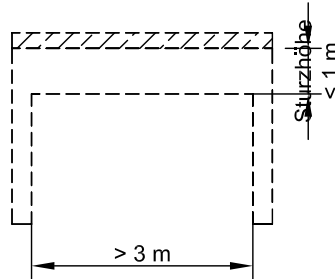

- lichte Breite Türöffnung > 3 m
- OK Türöffnung bis UK Decke auf einer der beiden Seiten < 1 m

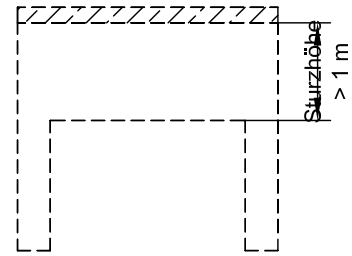

- OK Türöffnung bis UK Decke auf einer der beiden Seiten > 1 m

Hinweis:

Ein Rauchschalter/Thermoschalter erfährt einen Bereich bis zu 2 m nach jeder Seite.
 Größere Öffnungsbreiten (über 4 m) verlangen deshalb entsprechend mehr Geräte.
 Bei Unterdecken muß geprüft werden, ob die Unterdecke rauchdurchlässig ist.
 Bei rauchdurchlässiger Unterdecke erfolgt die Montage auf der Rohdecke.
 Bei unterschiedlichen Sturzhöhen gilt grundsätzlich die Vorschrift für die größere Sturzhöhe.
 Nach Einbau einer Feststelanlage muß eine Abnahmeprüfung durchgeführt werden.

	Datum	Name	Bezeichnung:	Kommission:
Bearb.	01.01.04		Richtlinien für Rauchmeldereinbau	
Geprüft				
Norm				
Torlit GmbH Feldstr. 5 38855 Wernigerode			TORLIT	Blatt: 1
Maßstab: 1:100				Zeichnungnr.: 41-0011